


## Siltināšanas šķērs griezums.

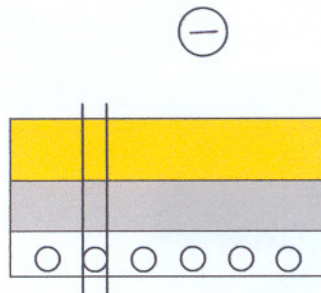

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 100mm

Ķeramzīts (esoša siltumizolācija) 240mm

Dzelzsbetona plātne (esoša) 220mm

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve <b>Pārsējuma bēniņu siltināšana Februāra ielā 28, Daugavpils.</b>			
				Pasūtītājs <b>SIA „DDzKSU”</b>			
<b>Izpilddir.</b>	<b>V.Dedele</b>			Lapas			
<b>RTD vadīt.</b>	<b>V.Ragele</b>			Nosaukums <b>Siltināšanas šķērs griezums.</b>			
<b>Inženiere</b>	<b>N.Roslyak</b>			Objekta Reģistrācijas Nr.			<b>2011</b>
Inv.Nr.			Proj.stadija TP	Marka <b>AR</b>	Lapa <b>1</b>	Mērogs 1:100	<b>Sertifikāts Nr. 20 - 482</b>