


Siltināšanas šķērs griezums.

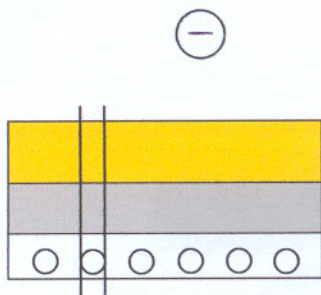

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 140mm

Kaļķi, smilts (esoša siltumizolācija) 180mm

Dzelzsbetona plātne (esoša) 220mm

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Būve Pārseguma bēniņu siltināšana Vienības ielā 28, Daugavpilī. | | | |
| | | | | Pasūtītājs SIA „DDzKSU” | | | |
| Izpilddir. | V.Dedele | | | Lapas | | | |
| RTD vadīt. | V.Ragele | | | Nosaukums Siltināšanas šķērs griezums. | | | |
| Inženiere | N.Roslyak | | | Objekta Reģistrācijas Nr. | | | 2011 |
| Inv.Nr. | | | | Proj.stadija TP | Marka AR | Lapa 1 | Mērogs 1:100 |
| | | | | | | | Sertifikāts Nr. 20 - 482 |