


## Siltināšanas šķērsriezums.

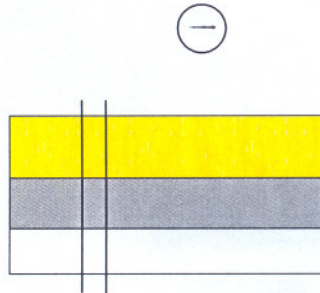

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 150mm

Izdedzis (esoša siltumizolācija) 160mm

Koka sija (esoša)

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve <b>Pārseguma bēniņu siltināšana Marijas ielā 6, Daugavpilī.</b>			
				Pasūtītājs <b>SIA „DDzKSU”</b>			
<b>Valdes loc.</b>	<b>A.Švirksts</b>			Lapas			
<b>RTD vadīt.</b>	<b>V.Ragele</b>			<b>Nosaukums Siltināšanas šķērsriezums.</b>			
<b>Inženiere</b>	<b>N.Roslyak</b>			Objekta Reģistrācijas Nr.			<b>2011</b>
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka <b>AR</b>	Lapa <b>1</b>	Mērogs 1:100
							<b>Sertifikāts Nr. 20 - 482</b>