


## Siltināšanas šķērsriezums.

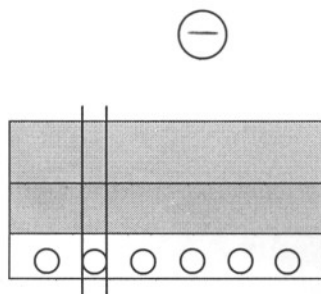

⊖

⊕

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 160mm

Izdedzis (esoša siltumizolācija) 40mm

Dzelzsbetona plātne (esoša) 220mm

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve <b>Pārseguma bēniņu siltināšana Stacijas ielā 111, Daugavpils.</b>			
				Pasūtītājs <b>SIA „DDzKSU”</b>			
<b>Izpilddir.</b>	<b>V.Dedele</b>			Lapas			
<b>RTD vadīt.</b>	<b>V.Ragele</b>			Nosaukums <b>Siltināšanas šķērsriezums.</b>			
<b>Inženiere</b>	<b>N.Roslyak</b>			Objekta Reģistrācijas Nr.			<b>2011</b>
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka <b>AR</b>	Lapa <b>1</b>	Mērogs 1:100
							<b>Sertifikāts Nr. 20 - 482</b>