


Siltināšanas šķēsgriezums.

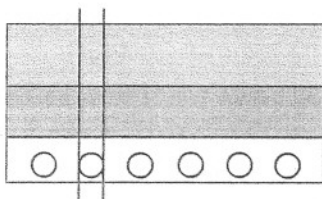

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 200mm


Izdedzis (esoša siltumizolācija) 190mm

Dzelzsbetona plātne (esoša) 220mm

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Pārseguma bēniņu siltināšana 18.novembra ielā 166, Daugavpils.			
				Pasūtītājs SIA „DDzKSU”			
Izpilddir.	V.Dedele			Lapas			
RTD vadīt.	V.Ragele			Nosaukums Siltināšanas šķēsgriezums.			
Inženiere	N.Roslyak		11.05.11	Objekta Reģistrācijas Nr.			2011
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka AR	Lapa 1	Mērogs 1:100
				Sertifikāts Nr. 20 - 482			

MEZGLS 6
(5. stāva pārseguma siltinājums)

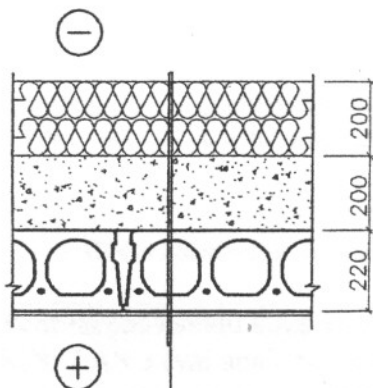

- Beramā minerālvate PAROC BLT6 vai
analogis materiāls, 200mm

- Esošais izdedžu uzbērums, ~200mm

- Dzelzsbetona pārsegums, 220mm

- Iekšējā apdare

ZĪMES
 Izstrādājumi izstrādāti pamatojoties uz siltumizolācijas materiālu ražotāju sniegtajām rekomendācijām un risinājumiem.
 Izolācijas materiālus un apdares materiālus uzstāda saskaņā ar ražotāju rekomendācijām.
 Siltumizolācijas un apdares materiālus pieļaujams aizstāt ar analogiem materiāliem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.

Presā dimensija		REĢ. NR. 4150041406 EK. VALDĒMĀRA IELĀ 28 DAUGAVPILS, LV-5405 TĀLE 5457191, 29142641
A. Pundurs	<i>[Signature]</i>	02.2009.
K. Čamāns	<i>[Signature]</i>	02.2009.

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils							
Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Dobeies ielā 22, Daugavpilī							
MEZGLS 5, MEZGLS 6 M 1:20	<table border="1"> <tr> <th>Stadija</th> <th>Lapa</th> </tr> <tr> <td>TP</td> <td>AR-6</td> </tr> <tr> <td>Lapas N.p.k.</td> <td>30</td> </tr> </table>	Stadija	Lapa	TP	AR-6	Lapas N.p.k.	30
Stadija	Lapa						
TP	AR-6						
Lapas N.p.k.	30						

PIE:
 1. M
 2. J
 3. Š

 Pro
 lzs

1/14 8


Griezums 1-1.

M 1:50

Ebetnīt (peltiņa krāsa)
 Lata sija 80x80; s. 450mm
 Dzzelbetona spāze s. 240mm

esošas


Berama vate	- 200mm
Keramzītobetons	- 120mm
Naika izolācija	
Dzzelbetona plātne	- 220mm

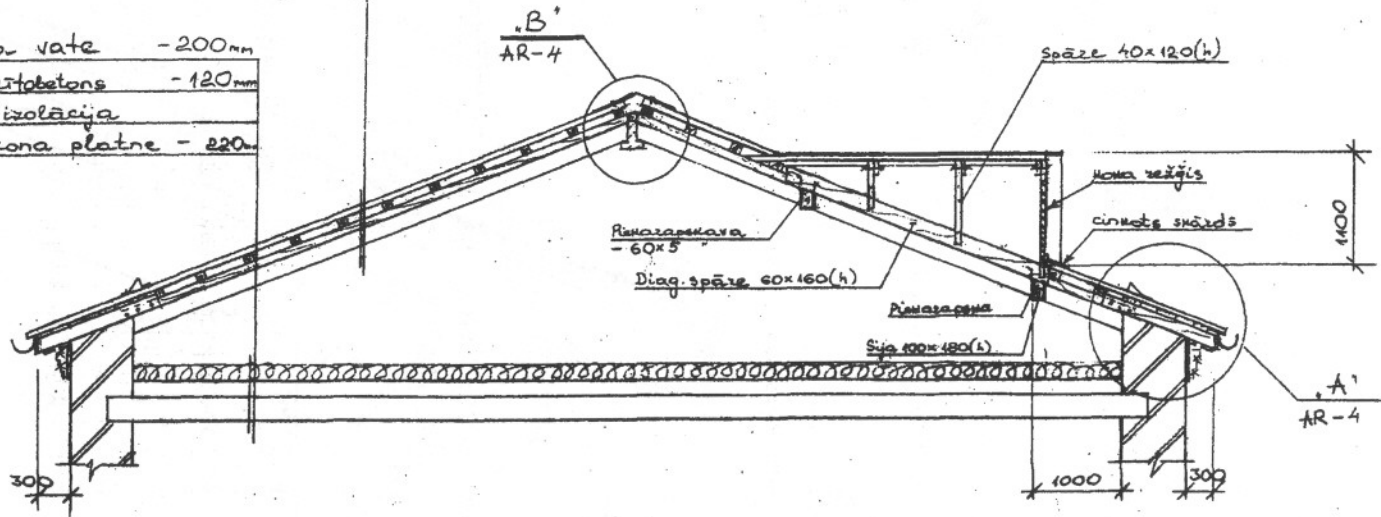

1. Vispārējās piezīmes skatīt lapu AR-5.
2. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Anats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Dzīvojamās mājas spāru jumta remonts Tautas ielā 96, Daugavpils.				
Izpildīt.	V.Dedele	<i>[Signature]</i>		Pasūtītājs SIA „DDZKSU”				
RTD vadīt.	V.Ragele	<i>[Signature]</i>		Lapas				
Inženiere	N.Rostyak	<i>[Signature]</i>	04.04.11	Nosaukums Griezums 1-1.				
Inv.Nr.				Objekta Reģistrācijas Nr.	2011			
				Proj.stadija TP	Marka AR	Lapa 3	Mērogs 1:100	Sertifikāts Nr. 20-482

Šķērsgriezums A - A.

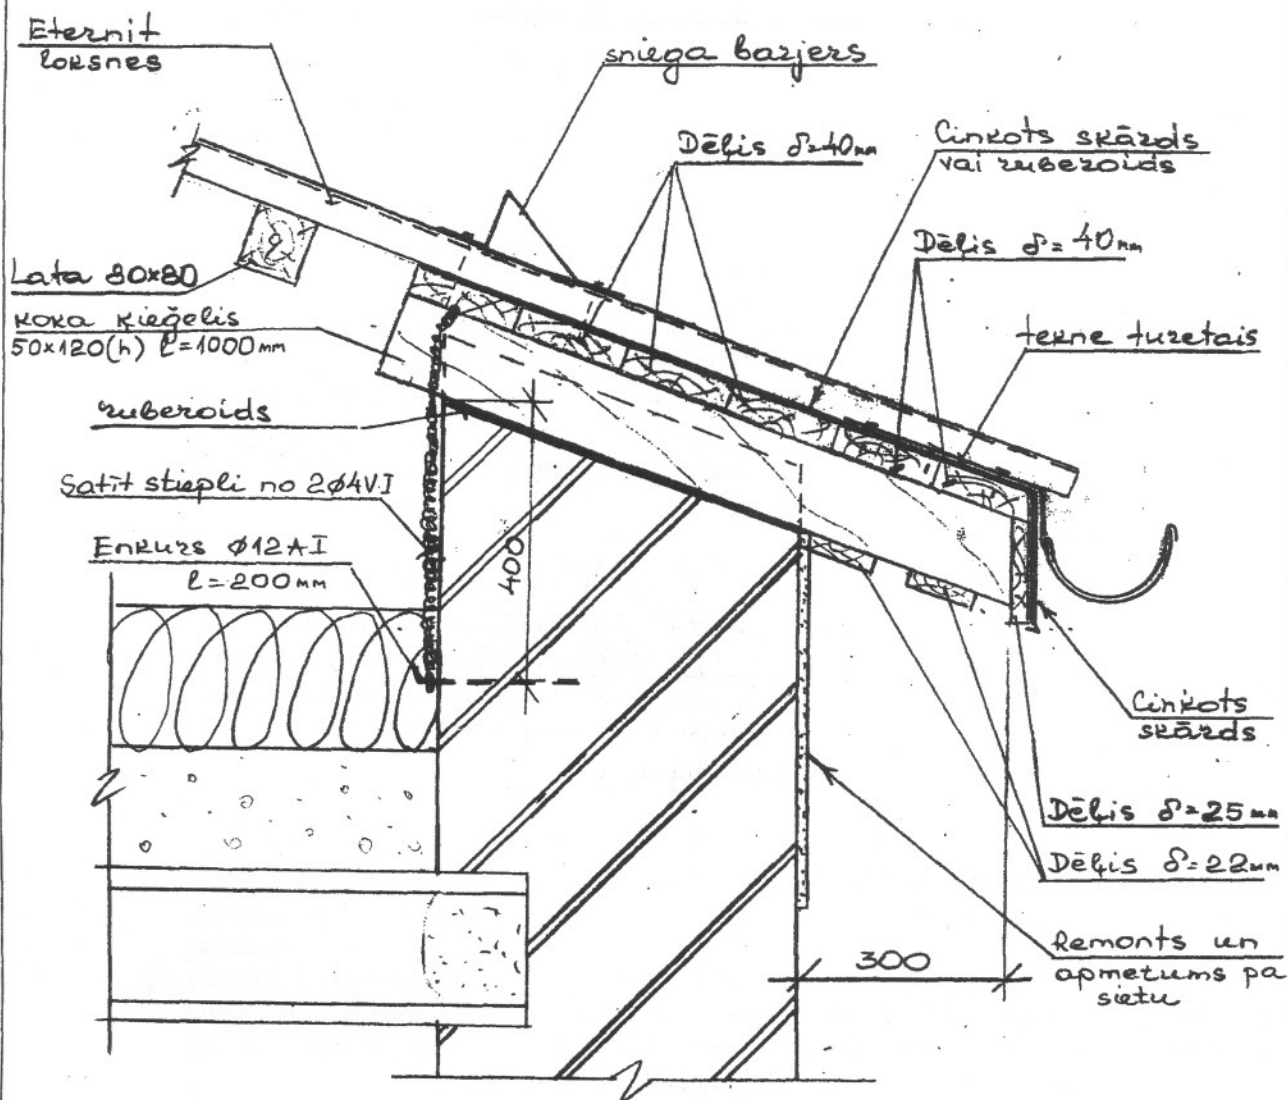


1. Koka konstrukcijas sagatavot no skuju šķiras koksnes, koksne otras šķiras.
2. Visus koka elementus, kuri saskaras ar ķieģeļu mūri, betonu un metālu - aptīt ar papi vai ruberoīdu.
3. Visus koka elementus stiprināt savā starpā ar naglam, un metāla skavām.
4. Jumta koka konstrukcijas apstrādāt ar ugunsdrošības līdzekli.
5. Ārējos koka dēļus nokrāsot ar "Pinotex" krāsu (brūna tonis).

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Dzīvojamās mājas spāru jumta remonts Tautas ielā 96, Daugavpili.		
Izpildīt.	V. Dedele			Pasūtītājs SIA „DDzKSU”		
RTD vadīt.	V. Rāgele		04.07.11	Lapas		
Inženiere	N. Roslyak		04.07.11	Nosaukums Šķērsgriezums A - A.		
Inv. Nr.				Objekta Reģistrācijas Nr.	2011	
				Proj. stadija TP	Marka AR	Lapa 5
					Mērogs 1:100	Sertifikāts Nr. 20 - 482

Griezums 1-1.

M 1:50


Rannila „Klassik” $\delta=0.5\text{mm}$
 Lata: dēlis 32×100 ; solis 200mm
 Plēves stiprinājuma lata $\delta=25\text{mm}$
 Antikondensāta plēve
 Spāre (esoša), $\varnothing 160$ (h)

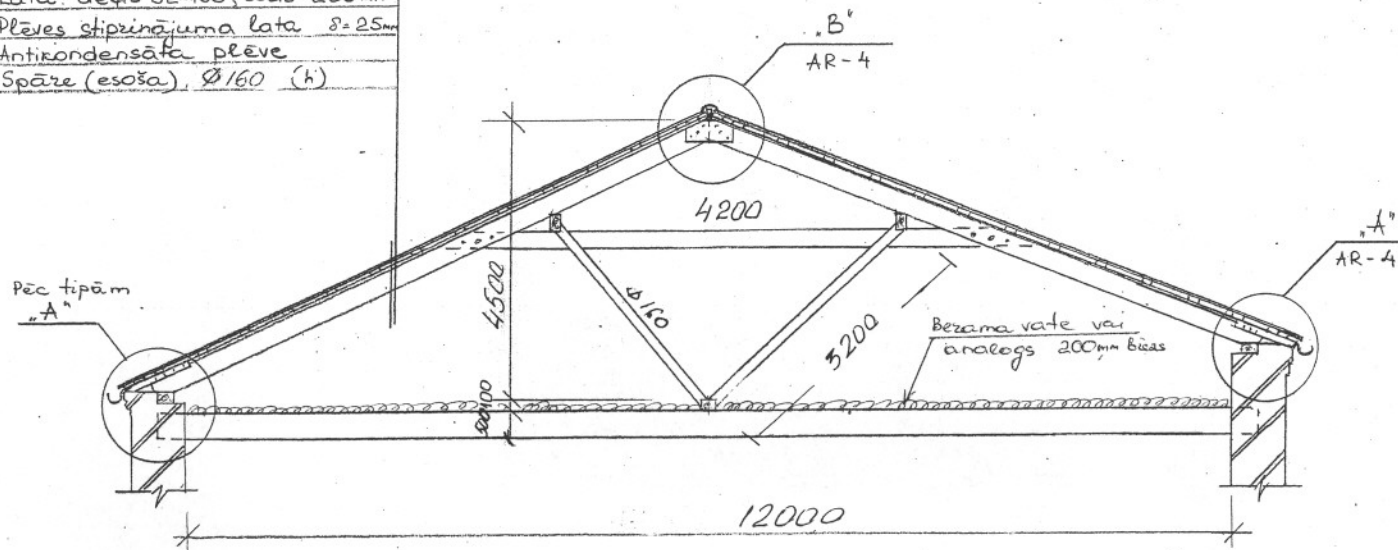

1. Gar apkures cauruļvadēm un pie jumta logiem izveidot
 roka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Dzīvojamās mājas spāru jumta remonts <i>Gimnazijas 18</i> Daugavpils.				
Izpilddir.	V.Dedele			Pasūtītājs SIA „DDZKSU”				
RTD vadīt.	V.Ragele			Lapas				
Inženiere	N.Roslyak			Nosaukums Griezums 1-1.				
Inv.Nr.				Objekta Reģistrācijas Nr.	2011			
				Proj.stadija TP	Marka AR	Lapa 3	Mērogs 1:100	Sertifikāts Nr. 20 - 482

Siltināšanas šķērsriezums.

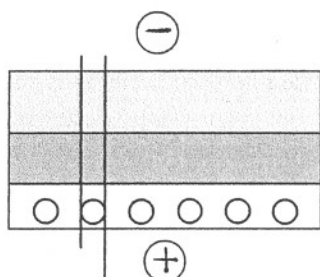

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 200mm

Izdedzis (esoša siltumizolācija) 200mm

Dzelzsbetona plātne (esoša) 220mm

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Pārseguma bēniņu siltināšana Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī.			
				Pasūtītājs SIA „DDzKSU”			
Izpilddir.	V.Dedele			Lapas			
RTD vadīt.	V.Ragele			Nosaukums Siltināšanas šķērsriezums.			
Inženiere	N.Roslyak		10.05.11	Objekta Reģistrācijas Nr.			2011
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka	Lapa 1	Mērogs 1:100
							Sertifikāts Nr. 20 - 482