


Siltināšanas šķērsriezums.

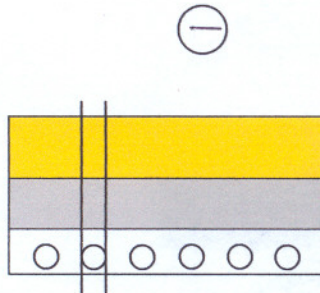

⊖

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 120mm

Izdedzis (esoša siltumizolācija) 120 -150mm

Dzelzsbetona plātne (esoša) 220mm

⊕

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Pārseguma bēniņu siltināšana Imantas ielā 9, Daugavpilī.			
				Pasūtītājs SIA „DDzKSU”			
Izpilddir.	V.Dedele			Lapas			
RTD vadīt.	V.Ragele			Nosaukums Siltināšanas šķērsriezums.			
Inženiere	N.Roslyak			Objekta Reģistrācijas Nr.			2011
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka AR	Lapa 1	Mērogs 1:100
				Sertifikāts Nr. 20 - 482			