


Siltināšanas šķērsriezums.

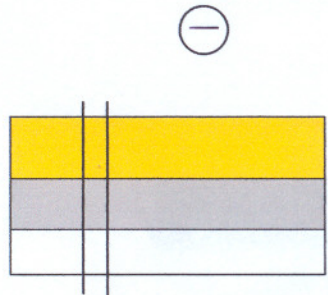

⊖

_____ Beramo akmens vate PUH (projekt.) 120mm

_____ Izdedzis (esoša siltumizolācija) 150mm

_____ Koka sija (esoša)

⊕

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Pārseguma bēniņu siltināšana Viestura ielā 88/92, Daugavpili.			
Izpilddir.	V.Dedele			Pasūtītājs SIA „DDzKSU”			
RTD vadīt.	V.Ragele			Lapas			
Inženiere	N.Roslyak			Nosaukums Siltināšanas šķērsriezums.			
				Objekta Reģistrācijas Nr.			2011
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka AR	Lapa 1	Mērogs 1:100
							Sertifikāts Nr. 20 - 482